




# Instruktion för leverantör





Kontrollera diskresultat  
Stäng manuell utloppsventil  
och manuell diskretur (om  
diskretur finns)




Tryck





Efter var 5:e disk kommer enheten att göra en  
omstart innan kylningen startar



Tryck

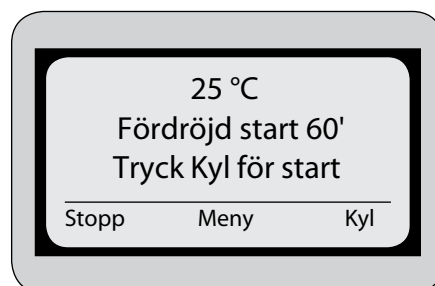

För att hoppa över fördröjningen

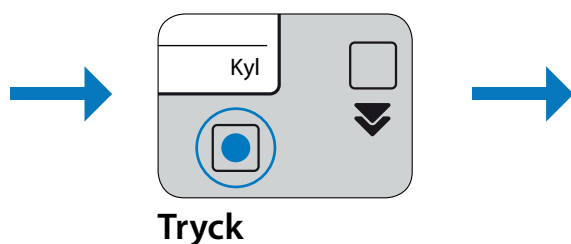

Tryck

